
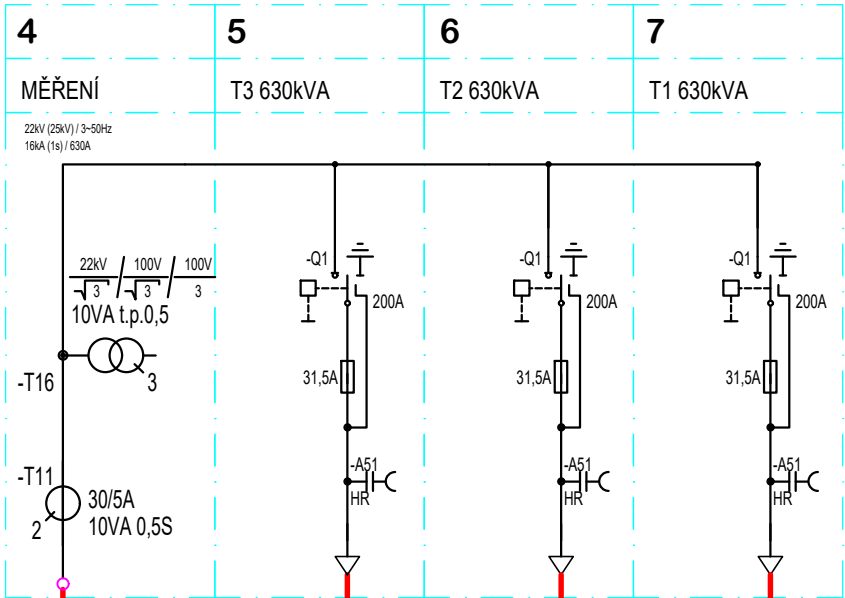


ČÁST PREdistribuce a.s.


ČÁST VŠCHT

ORMAZABAL typ GA 2K1LSF630

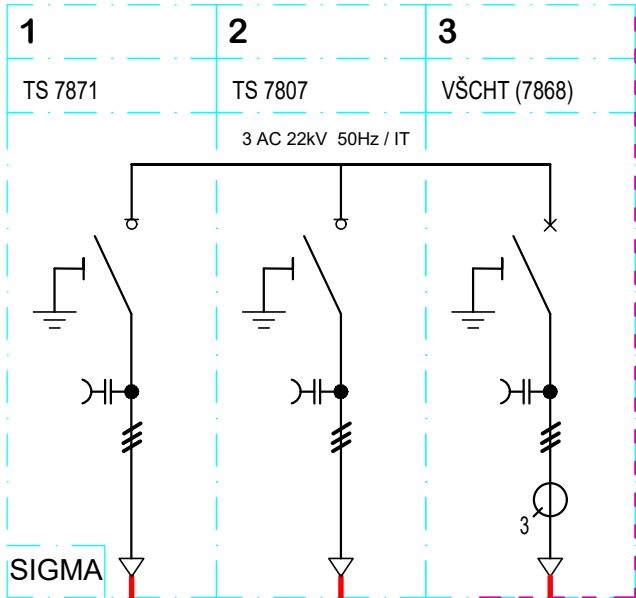

3x22-AXEKVCEY 1x120/16

Nové
Stávající



T1

22/0,4 kV
630 kVA

T2

22/0,4 kV
630 kVA

T3

22/0,4 kV
630 kVA

S-JTSK

BPV

REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS
Schválil: Ing. Ivan JÍCHA		Zhotovitel: ENGIE Services a.s. divize Energetická infrastruktura Lhotecká 793/3 143 00 Praha 4 - Lhotka tel.: 267 055 034 fax.: 267 054 993 www.engie.cz vaclav.koch@engie.com	
Odp. projektant: Ing. Petr SLAVÍČEK		Č. zakázky: R.17 044.001.101151	
Projektant: Ing. Václav KOCH		Datum: 02/2017	
Číslo SPP: 2169950015		Stupeň PD: RD	
Místo stavby: Budova A, VŠCHT Technická 5, 5/1905, 166 28 Praha 6		Měřítko: —	
Investor: VŠCHT v Praze		Formáty: 2xA4	
Název stavby: Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT		Číslo výkresu: D-02	
Část: D – Technologická část		List/počet listů: 1/1	
Název výkresu: JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA – NOVÝ STAV			